


## SEZIONE TIPO

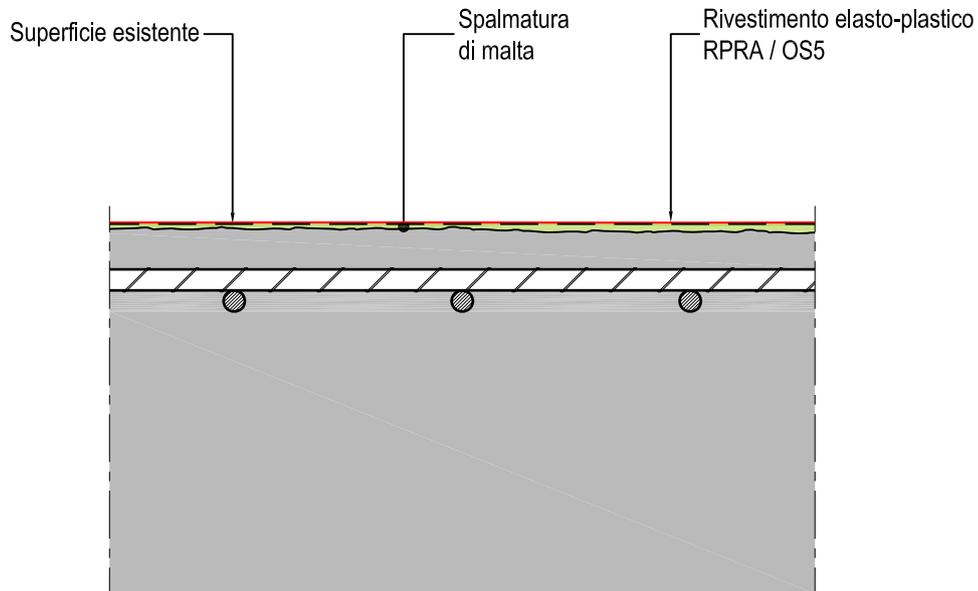

### DESCRIZIONE LAVORO

**- Preparazione del sottofondo:**

Rimozione della pellicola cementizia.  
Ruvidezza richiesta del sottofondo di 1-2 mm.

**- Spalmatura con malta:**

Spalmatura con malta, legata a cemento ed affinata con resine sintetiche, resistente al gelo ed ai sali antigelo. Spessore medio ca. 2-3 mm.  
Compatibile con il sistema di rivestimento scelto.

**- Rivestimento:**

Rivestimento elasto-plastico quale freno alla carbonatazione ed alla penetrazione dei sali.



Dipartimento del territorio - Divisione delle costruzioni  
via F. Zorzi 13 - Casella Postale 2170 - 6501 BELLINZONA

2.703

Data: 14.11.2006

Risanamento superfici in calcestruzzo

Mod. : 17.01.2011

Dis. : M.Ge.

Resp. : FM

Contr. :

Sistema protettivo RPRA / OS5

Scala : 1:5